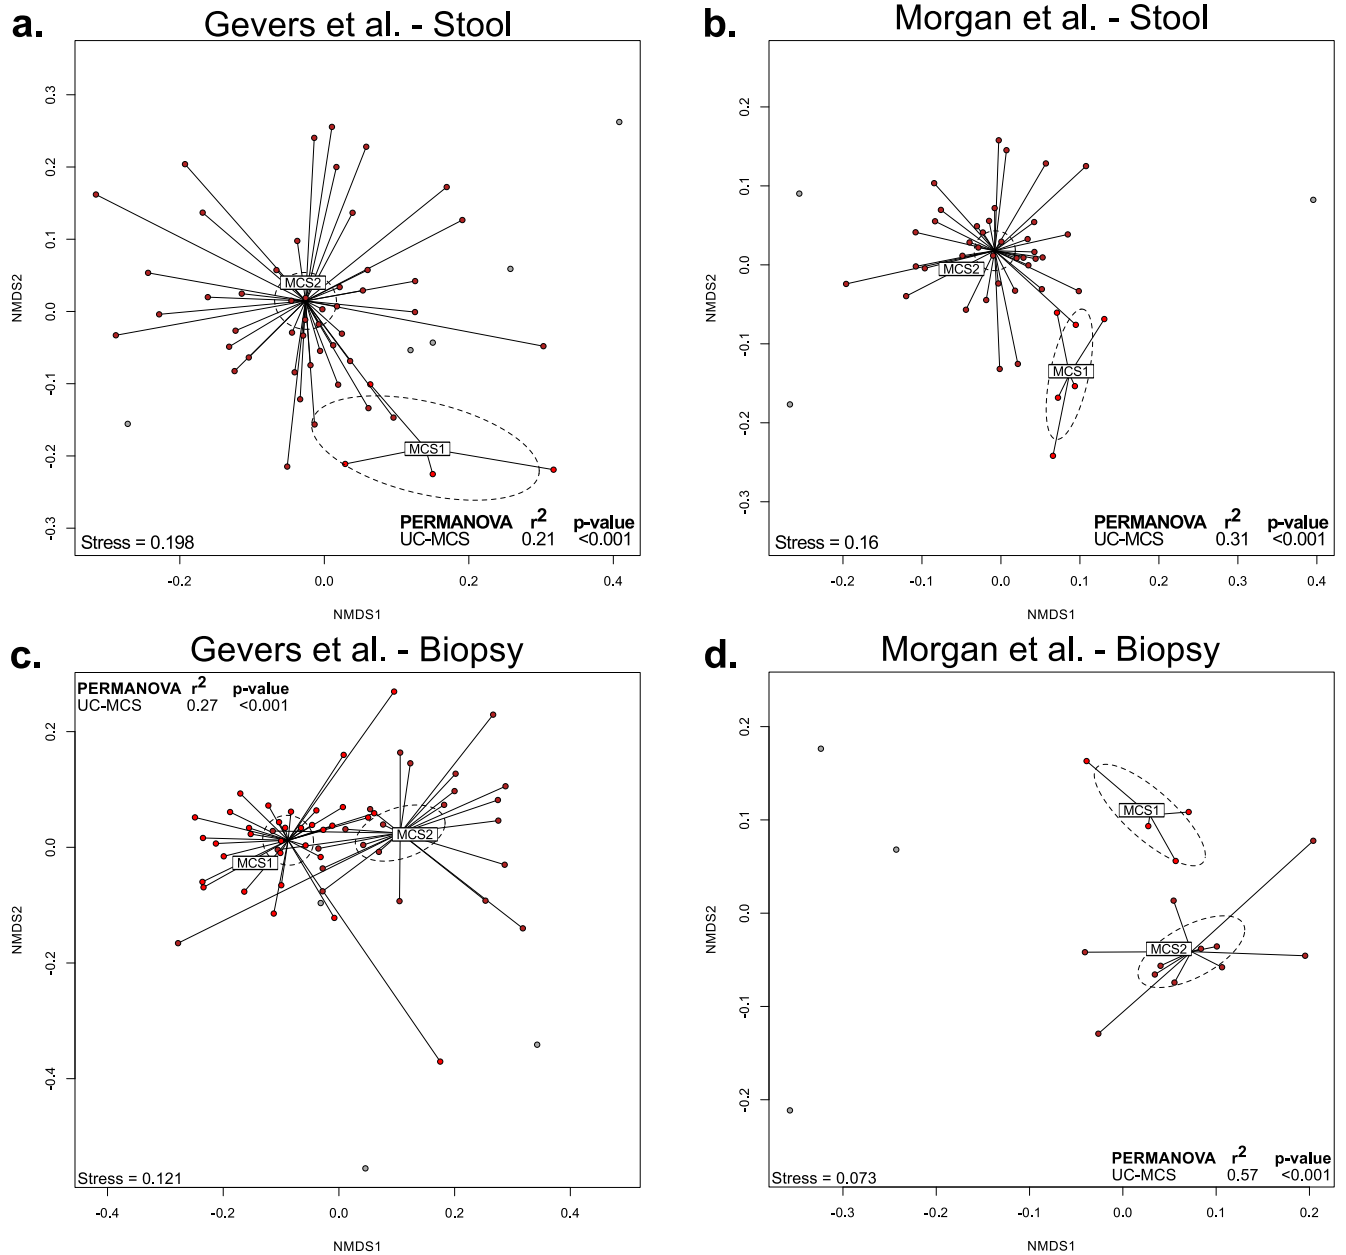
a.
Gevers et al. - Stool
MCS2
MCS1
Stress = 0.198
PERMANOVA r2 p-value
UC-MCS 0.21 <0.001
NMDS1
NMDS2
b.
Morgan et al. - Stool
MCS2
MCS1
Stress = 0.16
PERMANOVA r2 p-value
UC-MCS 0.31 <0.001
NMDS1
NMDS2
c.
Gevers et al. - Biopsy
PERMANOVA r2 p-value
UC-MCS 0.27 <0.001
MCS1
MCS2
Stress = 0.121
NMDS1
NMDS2
d.
Morgan et al. - Biopsy
MCS1
MCS2
Stress = 0.073
PERMANOVA r2 p-value
UC-MCS 0.57 <0.001
NMDS1
NMDS2